


OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU SE SVISLÝM ODTOKEM NA HLAVNÍ HI
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A NÁDSTAVCE S IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ
HYDROIZOLACE, KLASICKÉ POŘADÍ, DLAŽBA DO BETONU

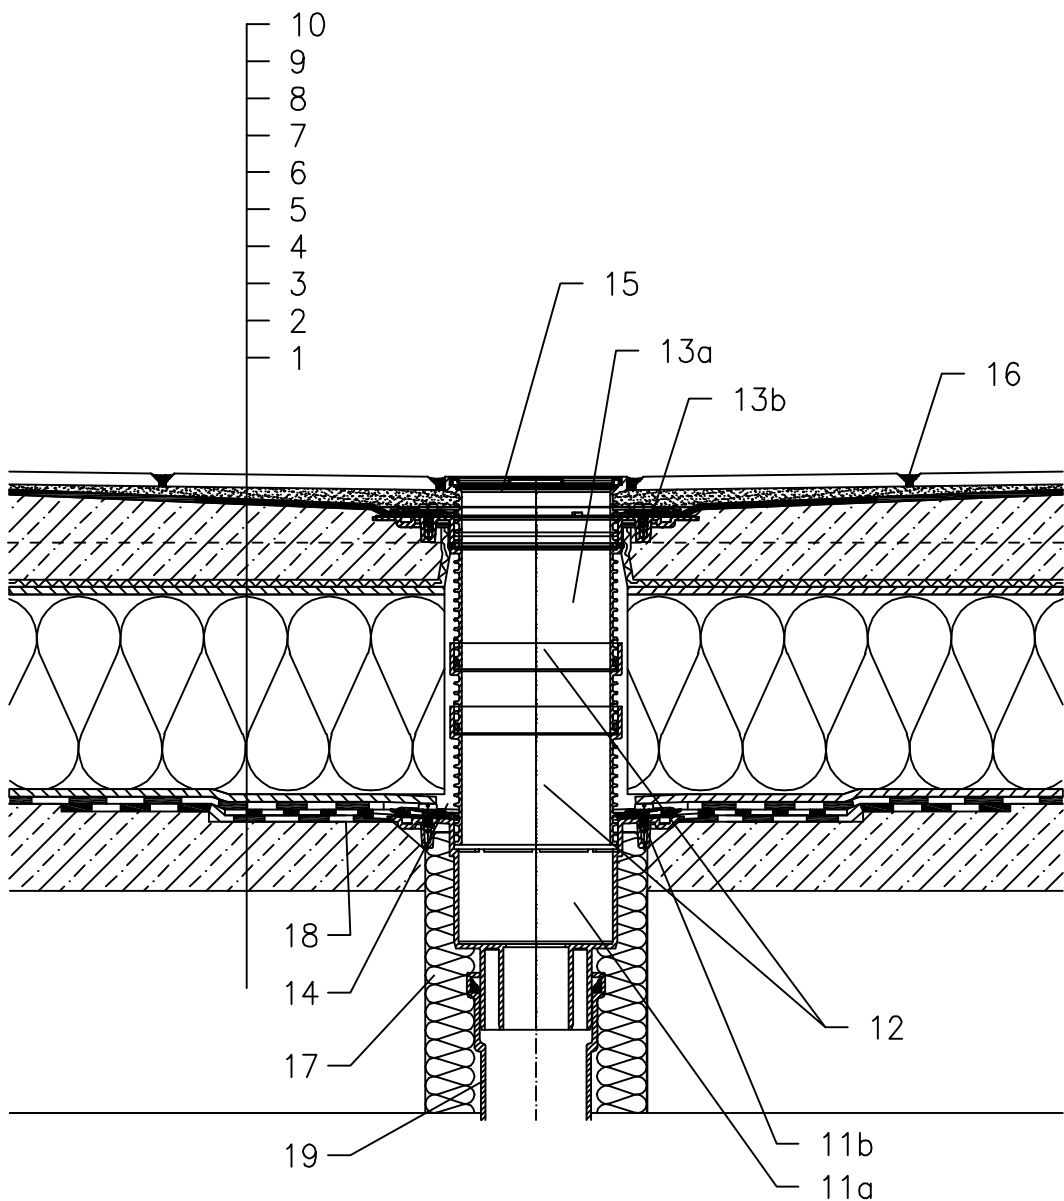

- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE
ASFALTOVÝ PÁS, U VTOKU NATAVEN NA INTEGROVANÝ
ASFALTOVÝ PÁS, VRSTVA UMOŽŇUJE ODVOD VODY
PO DOKONČENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- TEPELNÁ IZOLACE Z NENASÁKAVÉHO MATERIÁLU
(EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN)
- DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- BETONOVÁ MAZANINA VYTUŽENÁ SÍTÍ VE SPÁDU 1°
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA DO LEPIDLA NEBO TMELU
- a BALKÓNOVÝ A TERAS. VTOK HL310N.2, SE SVISLÝM ODTOKEM
SE SUCHOU NEZÁMRZNOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.H PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HI
(NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY HL83.0 nebo (P))
- PRODLOŽOVACÍ NÁSTAVEC HL340N (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- a NÁSTAVEC HL85N S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
VČETNĚ TĚSNÍČHO O-KROUŽKU (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M – S MONTAPLAST B-FÓLIÍ
(400x400 mm) PRO NAPOJENÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
- NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- NÁSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115 mm
A PLASTOVÝM RÁMEČKEM 123x123 mm, (DODÁVÁNO
JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ TĚLA VTOKU HL310N.2)
- SPÁROVACÍ TMEL S HYDROIZOLAČNÍ SCHOPNOSTÍ
- PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- PODKLADNÍ MANŽETA Z ASF. PÁSŮ, Ø750 mm
- ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: Ø150 mm
HORNÍ LÍC PŘÍRUBY OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. O 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNIŽŠÍ MÍSTO
SPÁDOVÉ VRSTVY.

NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ)
HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA
IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.